Entrada CA

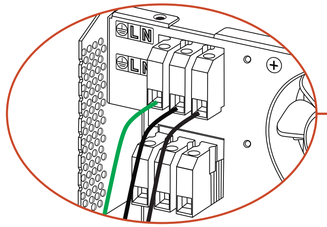

Saída backup CA

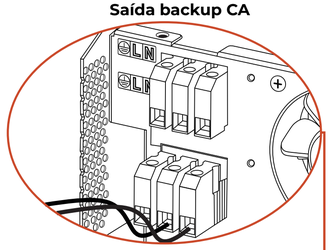

Entrada FV



Entrada Bateria

MPPT 1

MPPT 2

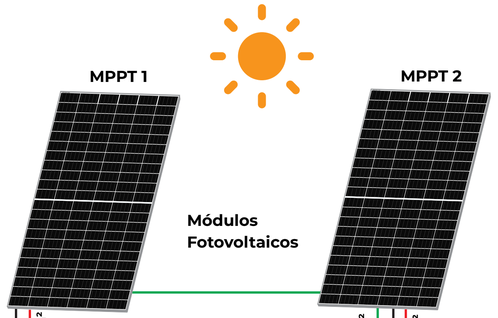

Módulos Fotovoltaicos

Cabos 4mm²

Cabos 6mm²

Cabos 4mm²

QDCA com Bypass



Inversor Off-Grid PHB5048-MKS

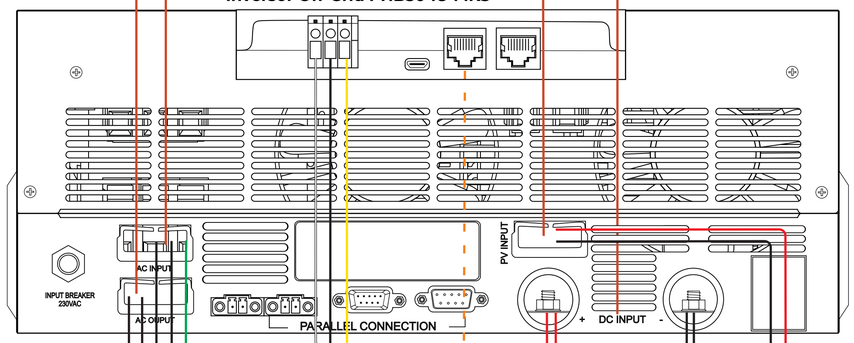

Seletor FV

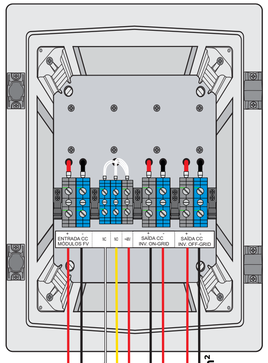

String box STB01-1000V/05



Inversor On-Grid PHB5000T-DS STRING INTEGRADO

Cabos 6mm²

Cabos 6mm²

Cabos 6mm²

Cabos 6mm²

Saída CA Inv. Off-Grid

Entrada CA Inv. Off-Grid

Cabos 25mm²

Porta Fusível

Cabos 4mm²

Cabos 4mm²

Saída CC Inv. On-Grid (COM REDE)

Entrada Mód. FV na string box

Entrada Mód. FV no Inversor

Cabos 4mm²

Cabos 6mm²

Entrada Mód. FV no Seletor

Saída CC Inv. Off-Grid (SEM REDE)

Entrada de Rde CA

Resistor de terminação

Cabos 25mm²

Cabos 6mm²

B.E.P.

Medidor



Rede



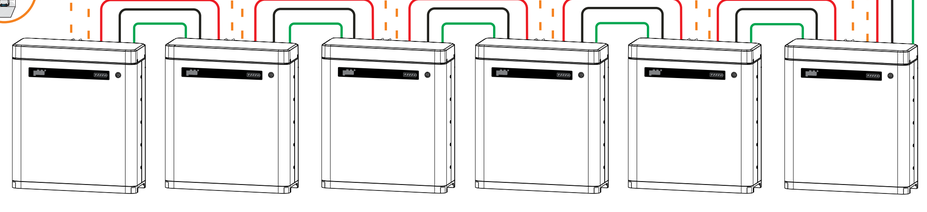

BATERIAS

Cargas prioritárias

Cargas não prioritárias